



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305687160

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
自动转换开关电器
TGLD-1000、TGLD-1250、TGLD-1600、TGQKP-1000、TGQKP-1250、TGQKP-1600;
详见附页

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 09 月 02 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 04 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305687160

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGLD-1000、TGLD-1250、TGLD-1600、TGQKP-1000、TGQKP-1250、TGQKP-1600;
Ue: AC400V; Ui: 1000V (主回路), 400V (控制回路); Uimp: 12kV (主回路), 4kV (控制回路); Ith: 1000A (TGLD-1000、TGQKP-1000), 1250A (TGLD-1250、TGQKP-1250), 1600A (TGLD-1600、TGQKP-1600); Ie: 630A、700A、800A、1000A (TGLD-1000、TGQKP-1000), 1250A (TGLD-1250、TGQKP-1250), 1600A (TGLD-1600、TGQKP-1600); 使用类别: AC-33iB; Icm(峰值): 67.2kA; Icw: 32kA/60ms; Iq: 90kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P

型号的解释:

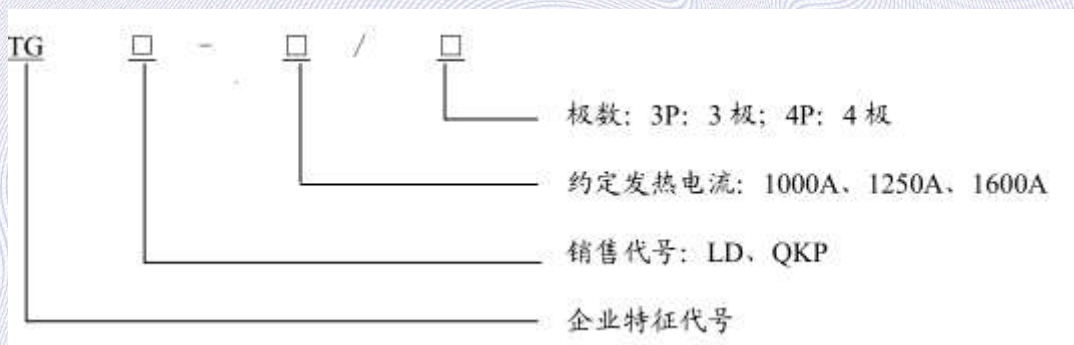

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司